



Coastside County Water District  
766 Main Street  
Half Moon Bay CA 94019-1925



## OPCIONES DE PAGO DE LA FACTURA

Para su conveniencia, Coastside County Water District ofrece varias opciones de pagos.

- **Online:** Haga un pago único o pagos periódicos con tarjeta de crédito o débito (Visa o MasterCard). Con los Servicios de Pago de Factura Online, puede revisar su factura actual, imprimir una copia para sus archivos y hacer un pago online.
- **Teléfono:** Se puede hacer pagamentos con VISA o MasterCard.
- **Correo:** Usar el sobre proveído por el Distrito (tarjeta de crédito, giro postal o cheque).
- **En Persona:** Visitar la Oficina del Distrito para pagar en persona (efectivo, cheque, giro postal o tarjeta de crédito)
- **Buzón:** Ir a la Oficina del Distrito y depositar el pago en el buzón ubicado frente a la puerta, antes, durante o luego del horario comercial (tarjeta de crédito, giro postal y cheque)
- **Débito Directo:** Pague el monto total de la factura del agua automáticamente al deducirlo de su cuenta corriente o de ahorros.
- **Banca Online:** Pregunte a su banco si ofrece servicio de banca online.

## ¡CONÉCTESE CON NOSOTROS!

El Distrito invita a participar en las decisiones que afectan el agua potable de la comunidad. Las reuniones de la Mesa Directiva se llevan a cabo el segundos martes de cada mes a las 7:00 pm, en la Sala de la Mesa Directiva en 766 Main Street, Half Moon Bay, CA 94019.



Si tiene alguna pregunta o desea más información sobre este informe, contactar a Joe Guistino, Superintendente, al (650) 726-4405. Para saber más sobre el Distrito, suscríbese a nuestro boletín informativo electrónico en nuestro sitio web [www.coastsidewater.org](http://www.coastsidewater.org).

## SOSTENIBILIDAD DEL AGUA



Junto con EPA WaterSense® el Distrito promueve productos eficaces en el uso del agua y, apoya el esfuerzo del uso más eficiente de agua al brindar incentivos e información. Para informarse sobre los programas de uso eficaz del agua del Distrito, que incluye reembolso por uso de inodoros de alta eficacia, vaya al sitio de web del Distrito [www.coastsidewater.org/water-use-efficiency](http://www.coastsidewater.org/water-use-efficiency) para saber más sobre los programas de EPA's WaterSense® visite [www.epa.gov/watersense](http://www.epa.gov/watersense).

This report contains important information about your drinking water. Translate it, or speak with someone who understands it.

Este informe contiene información muy importante sobre su agua potable. Tradúzcalo o hable con alguien que lo entienda bien. Si le gustaría recibir una copia de este reporte en Español, favor de llamar al Coastside County Water District, y le enviaremos una por correo.

Coastside County Water District tiene el agrado de presentar el Informe Anual de Calidad del Agua 2014 según los reglamentos estatales y federales. La información presentada proviene de muestras y ensayos realizados de acuerdo con los reglamentos de la Ley de Agua Potable (en inglés: Safe Drinking Water Act)

*El agua potable tratada que se suministra en su casa o comercio cumple con todos los estándares de calidad de agua potable establecidos por los gobiernos estatal y federal.*



Coastside County Water District

# 2015 INFORME ANUAL DE CALIDAD DEL AGUA



**CONTENIDO** ►  
Información importante sobre su agua  
Restricciones del uso de agua  
Cómo contactar al Distrito

*Represa Hetch Hetchy. Imagen suministrada por cortesía de Mary Rogren.*


# De Donde Proviene su Agua

El Distrito recibe el agua que se origina de vertientes puras y sumamente protegidas de la Cordillera de Sierra Nevada de California y de la Cordillera de la Costa del Condado de San Mateo.

El Distrito es propietario y dirige el Proyecto Denniston (aguas superficiales y subterráneas) y el Pilarcitos Creek Infiltration Well Field, los cuales reciben aguas que se originan de la cordillera litoral local.

El Distrito compra agua cruda de la Comisión de Servicios Públicos de San Francisco (por sus siglas en inglés: SFPUC). El agua cruda de la SFPUC se origina del Embalse Pilarcitos, el cual se suministra de las vertientes de la cordillera litoral local, y del Embalse Crystal Springs Superior, el cual se suministra de agua del Sistema de Agua Regional SFPUC, que incluye la cuenca del Hetch-Hetchy.

El agua suministrada a los clientes del Distrito recibe un tratamiento completo en nuestras dos instalaciones para tratamiento del agua de acuerdo con las normas federales y estatales. La Planta de Tratamiento de Agua Nunes puede tratar hasta 4.5 millones de galones de agua por día (mgd) del Lago Pilarcitos, de los pozos de infiltración del Cañón del Arroyo Pilarcitos y del Embalse de Crystal Springs Superior. La Planta de Tratamiento de Agua Denniston trata hasta 1.4 millones galones de agua del Arroyo Denniston y del Campo de Pozo Denniston.



Año 2015

- Arroyo Denniston 12%
- Aguas Subterráneas del Denniston <1%
- Lago Pilarcitos 22%
- Embalse Crystal Springs Superior 60%
- Pozos de Infiltración del Arroyo Pilarcitos 3%

## EVALUACIÓN DE AGUA DE ORIGEN - INSPECCIÓN SANITARIA DE LA CUENCA

El Distrito completó una evaluación de agua de origen de las cuencas del Arroyo de San Vicente y del Arroyo Denniston en 2011. La SFPUC completó la evaluación de agua de origen de la cuenca del Arroyo Pilarcitos Superior y del Embalse Crystal Springs Superior. Las evaluaciones están disponibles en la División de Agua Potable - Oficina del Distrito de San Francisco. - Oficina del Distrito de San Francisco.

**DDW-Distrito de San Francisco** ►  
(510) 620-3474

# Información sobre Salud y Educación

Para garantizar que el agua del grifo sea segura para beber, la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. (por sus siglas en inglés: USEPA) y la Junta Estatal para el Control de los Recursos del Agua (Junta Estatal) prescriben reglamentos que limitan la cantidad de ciertos contaminantes en el agua proveída por los sistemas de agua pública. Para proteger la salud pública, los reglamentos de la Junta Estatal también establecen límites de contaminantes en agua embotellada.

Se supone que el agua potable, incluyendo el agua embotellada, contenga por lo menos una pequeña cantidad de algunos contaminantes. La existencia de contaminantes no indica necesariamente que el agua presente un riesgo para la salud. Más información sobre contaminantes y posibles efectos para la salud se puede obtener llamando a la Línea directa de Agua Potable USEPA (USEPA Safe Drinking Water Hotline).

Las fuentes del agua potable (del grifo y embotellada) incluyen ríos, lagos, arroyos, estanques, embalses, manantiales y pozos. Conforme el agua viaja sobre la superficie de la tierra o a través de la tierra, disuelve minerales que ocurren naturalmente y en algunos casos, material radioactivo, y puede recoger sustancias que resultan de la presencia de animales o de actividad humana. Los contaminantes que pueden estar presente en el agua de origen incluyen:

- Contaminantes Microbianos** tales como los virus y bacterias, que pueden provenir de plantas de tratamientos de aguas residuales, sistemas sépticos, explotaciones ganaderas agrícolas y vida salvaje.
- Contaminantes Inorgánicos** tales como sales y metales, que pueden ser naturales o del resultado de aguas urbanas de tormentas, descarga de aguas servidas industriales o domésticas, producción de petróleo y gas, minería o agricultura.

- Pesticidas y Herbicidas** que pueden provenir de varios orígenes tales como agricultura, aguas urbanas de tormentas y uso residencial.
- Contaminantes Químicos Orgánicos** incluidos los químicos orgánicos sintéticos y volátiles, que son derivados de procesos industriales y de producción petrolera, y que también pueden provenir de estaciones de servicio de gasolina, aguas urbanas de tormentas, aplicaciones agrícolas y sistemas sépticos.
- Contaminantes Radioactivos** procedentes de manera natural o del resultado de la producción de petróleo y gas y de actividades mineras.

El Coastside County Water District no florea su agua potable. Para información sobre fluoración, vaya a [waterboards.ca.gov/drinking\\_water/certlic/drinkingwater/Fluoridation.shtml](http://waterboards.ca.gov/drinking_water/certlic/drinkingwater/Fluoridation.shtml)

Tal vez alguna personas puedan ser más vulnerables a los contaminantes del agua potable que el resto de la población en general. Las personas inmunocomprometidas tales como las personas con cáncer sometidas a quimioterapia; personas sometidas a trasplante de órgano; personas con VIH/SIDA u otros trastornos del sistema inmunológico; algunos ancianos; y niños pueden, en particular, tener riesgo de infecciones. Estas personas tendrían que ser aconsejadas por sus médicos.

Las directrices del USEPA/Centros de Control de Enfermedades (por sus siglas en inglés CDC) sobre las maneras apropiadas para disminuir el riesgo de infección por el Criptosporidio y otros contaminantes microbiales están disponibles en la línea directa del USEPA Safe Drinking Water Hotline.

**USEPA Safe Drinking Water Hotline** ►  
(800) 426-4791



## GRACIAS POR AHORRAR AGUA



Resumen de las últimas restricciones y prohibiciones del uso de agua para todos los clientes.

- Está prohibido irrigar afuera durante y después de 48 horas de precipitaciones mesurables.
- Está prohibido irrigar el césped de la calle pública con agua potable.
- Está prohibido el uso de agua potable para jardines exteriores de manera que vierta a la propiedad contigua, áreas no irrigables, pasarelas peatonales privadas y públicas, calzadas, aparcamientos, o estructuras.
- Está prohibido el uso de manguera que dispense agua potable para lavar un automóvil, excepto cuando se usa una manguera con una boquilla que se cierra inmediatamente y cesa de dispensar agua cuando no se usa.


- Está prohibido el uso de agua potable en las entradas para el auto y en las aceras.
- Está prohibido el uso de agua potable en fuentes o en otros artículos acuáticos decorativos, excepto cuando el agua es parte de un sistema circulante.
- Los restaurantes y otros establecimientos que ofrecen comida pueden servir agua solamente cuando el cliente la solicite

Para estar actualizado sobre las restricciones del uso de agua del Distrito visite [www.coastsidewater.org](http://www.coastsidewater.org).

Para informar sobre algún desperdicio de agua, o preguntar sobre restricciones del uso de agua, llame y deje un mensaje al número directo del Distrito (650) 276-0647. Si descubre una pérdida de agua en la calle o en una caja de medidor, por favor llame al número principal del Distrito (650) 726-4405.

# 2015

## RESULTADOS DE PRUEBAS DE CALIDAD DEL AGUA

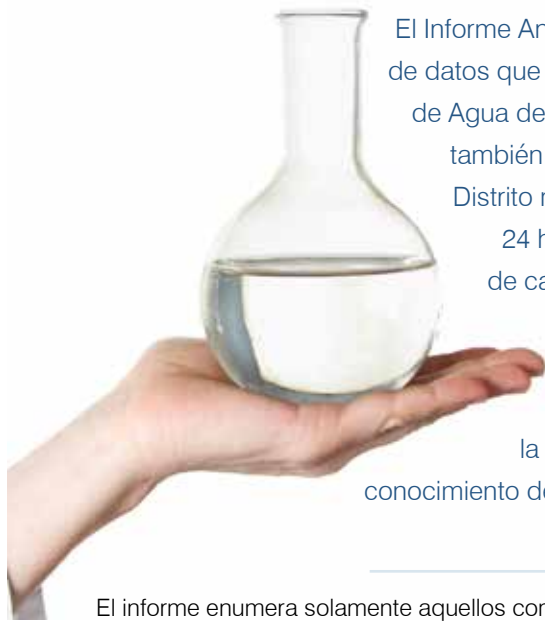

El Informe Anual de Calidad de Agua contiene tablas de datos que muestran los resultados del tratamiento de Agua de las Plantas de Nunes y de Denniston, y también del sistema de distribución. Además, el Distrito monitorea el proceso del tratamiento las 24 horas del día. El programa de monitoreo de calidad de agua del Distrito incluye varios parámetros de compuestos o calidad de agua que no son regulados o dañinos, tales como la dureza, la alcalinidad, el magnesio y otros más. El conocimiento de estos parámetros nos permite proveer a usted el mejor tratamiento disponible.

El informe enumera solamente aquellos compuestos y componentes que se detectaron en los análisis de calidad del agua tratada. Los compuestos que no se detectaron no se enumeran en la tabla. La tabla contiene el nombre de cada sustancia, el nivel más alto permitido por reglamentación (MCL), la meta ideal para la salud pública (MCLG/PHG), el rango de valores de muestras detectadas de menor a mayor, y los orígenes usuales del componente. Para ayudar a comprender estas tablas, hemos incluido las siguientes definiciones enumeradas al final de esta página.

Algunos datos -aunque representativos- se recogieron antes del 2013, ya que la Junta Estatal requiere el monitoreo de algunos componentes menos de una vez por año debido a que las concentraciones de estos no varían frecuentemente o de manera importante.

### Más información ►

Para más información sobre este informe o del programa de monitoreo de calidad de agua del Distrito, contactar: Joe Guistino, Superintendente, al (650) 726-4405.



PRINCIPALES NORMAS DEL AGUA POTABLE (NORMAS RELACIONADAS A LA SALUD PÚBLICA)								
PARÁMETRO	Unida	MCL, (AL), o [MRDL]	PHG, (MCLG), o [MRDLG]	Nunes WTP		Denniston WTP		Fuentes Típicas
				Promedio o [Max]	Gama	Promedio o [Max]	Gama	
<b>MUESTREOS DE AGUA DE ORIGEN</b>								
<b>QUÍMICOS INORGÁNICOS</b>								
Aluminio	ppm	1	0.6	0.07	0.05 - 0.31	ND	ND	3, 4
Fúor	ppm	2	1	0.48	0.10 - 0.79	0.21	0.21	3, 5, 6
Nitrato (Nitrógeno)	ppm	10	10	0.45	0.45	ND	ND	3, 7, 8
Turbiedad	NTU	TT <sub>a</sub>	NA	[0.09]	100% <sub>o</sub>	[0.15]	100% <sub>o</sub>	2
<b>PRECURSOR DE DERIVADO DE LA DESINFECCIÓN</b>								
TOC (control del precursor)	ppm	TT	NA	1.3	1.0 - 2.6	1.5	1.1 - 2.4	10
<b>MUESTREO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN</b>								
<b>PLOMO Y COBRE (MUESTREOS DEL GRIFO 2011)</b>				<b>Percentil 90</b>		<b>Muestras por encima del Nivel de Acción (AL)</b>		<b>Fuentes Típicas</b>
Plomo (36 Lugares de Muestreo)	ppb	(15)	0.2	7		1		3, 17, 19
Cobre (36 Lugares de Muestreo)	ppm	(1.3)	0.3	0.162		Ninguna		3, 17, 18
<b>RESIDUALES Y DERIVADOS DE LA DESINFECCIÓN</b>				<b>Promedio</b>		<b>Gama</b>		
Residual de Desinfectante como el Cloro	ppm	[4]	[4]	0.73		0.08 - 1.6		20
Trihalometanos Totales	ppb	80	NA	66.8 <sub>c</sub>		47.5 - 78.0		9
Ácidos Haloacéticos	ppb	60	NA	26.0 <sub>c</sub>		16.3 - 38.8		9
<b>SECUNDARIAS NORMAS DEL AGUA POTABLE (NORMAS ESTÉTICAS)</b>								
PARÁMETRO	Unidad	MCL	Promedio	Gama	Promedio	Gama	Fuentes Típicas	
Aluminio	ppb	200	68	50 - 310	ND	ND	3, 4	
Cloruro	ppm	500	20	12 - 32	44	14 - 47	11, 12, 14	
Color	Units	15	<2	<2	<2	<2	13	
Hierro	ppb	300	ND	ND	ND	ND	12, 15	
Manganeso	ppb	50	ND	ND	ND	ND	12	
Olor - Umbral	T.O.N.	3	ND	ND	ND	ND	13	
Conductancia Específica	μS/cm	1600	210	136 - 319	351	336 - 370	14, 16	
Sulfato	ppm	500	21	21	12	12	11, 12, 15	
Sólidos Disueltos Totales	ppm	1000	120	80 - 190	209	195 - 236	11, 12	

PARÁMETROS SIN REGULAR								
PARÁMETRO	Unidad	NL	Nunes WTP		Denniston WTP		Sistema de Distribución	
			Promedio	Gama	Promedio	Gama	Promedio	Gama
Boro	ppb	1000	58	ND - 166	81	ND - 122	NA	NA
Clorato (2014)	ppb	800	213	180 - 230	380	380	387	290 - 660
Molibdeno (2014)	ppb	NS	NA	NA	2	2	0.3	ND - 1.1
Estroncio	ppb	NS	43	30 - 50	57	57	49	37 - 71

OTROS PARÁMETROS DE LA CALIDAD DEL AGUA								
PARÁMETRO	Unidad	MCL	Promedio	Gama	Promedio	Gama	Promedio	Gama
Alcalinidad	ppm	NS	48	20 - 90	96	77 - 108	NA	NA
Bromuro (SFPUC)	ppb	NS	<50	<50 - 75	NA	NA	NA	NA
Calcio	ppm	NS	13.5	4.4 - 26	22	21 - 24	NA	NA
Cromo	ppb	50	1	ND - 7	NA	NA	0.31	ND - 0.82
Cromo Hexavalente (Cr VI, 2014)	ppb	10	0.05	0.04 - 0.07	0.02	ND - 0.054	0.21	0.05 - 0.83
Dureza (como Carbonato de Calcio)	ppm	NS	48	17 - 97	84	73 - 92	NA	NA
Magnesio	ppm	NS	3.9	1.2 - 7.7	7.3	6.7 - 7.9	NA	NA
pH	no unidad	NS	NA	NA	NA	NA	8.3	7.7 - 9.3
Potasio	ppm	NS	0.5	0.3 - 0.7	0.6	0.5 - 0.7	NA	NA
Silice (SFPUC)	ppm	NS	7.4	4.5 - 10.4	NA	NA	NA	NA
Sodio	ppm	NS	23	19 - 29	40	34 - 44	NA	NA
Bacteria Coliforme Total	# pos/mes	1	NA	NA	NA	NA	0	0

## Información importante sobre la calidad del agua

### Plomo

Si existe, el plomo a niveles elevados puede causar serios problemas de salud, especialmente a mujeres embarazadas o a niños jóvenes. El plomo en el agua potable proviene principalmente de materiales y componentes asociados con líneas de servicio y plomería en la casa. El Distrito es responsable de proveer agua potable de alta calidad, pero no puede controlar la variedad de materiales que se usan en los componentes de plomería. Si el agua no se usó por varias horas, puede minimizar la posible exposición de plomo al hacer correr el agua del grifo de 30 segundos a dos minutos antes de usarla para beber o cocinar. Si le es posible, junte el agua que deja correr de la canilla, y úsela para otro propósito beneficioso, por ejemplo para regar las plantas. Si le preocupa que haya plomo en el agua, tel vez sea bueno que la haga analizar. La información sobre plomo en agua potable, métodos para analizarla, y los pasos que puede tomar para minimizar la exposición está disponible en la línea del Safe Drinking Water Hotline o en [www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/basic-information-about-lead-drinking-water](http://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/basic-information-about-lead-drinking-water)

### Cromo-6

El 1ro de julio del 2014, el nuevo MCL (por sus siglas en inglés Niveles Máximos de Contaminación) de 10 ppb entró en vigor para el Cromo-6. Hasta ese entonces, el cromo-6 estaba regulado bajo la norma primaria para la calidad del agua potable de 50 ppb para total de cromo, lo cual se había establecido en California en 1977. El Distrito tiene el gusto de informar que aquí no ha habido detección que exceda el nuevo MCL.

### Dureza

La dureza del agua se determina principalmente por la presencia de sales de calcio y magnesio. Aunque el agua dura no provoque un riesgo para la salud, puede que se considere indeseable por otras razones. Algunos de los beneficios de ablandar el agua son: la reducción del uso de jabón, alargar la vida de los calentadores de agua y la reducción de incrustación en las cañerías. Algunas de las desventajas de ablandar el agua son: aumento de toma de sodio (depende del tipo de ablandador de agua que se use), aumento de requerimientos de mantenimiento y servicio, y posibles consecuencias adversas en las plantas y jardines sensibles a la sal. Para convertir la dureza de ppm a granos por galón, dividir por 17.1. Para su referencia, la escala de dureza se provee arriba.

Dureza Clasificación	Granos por Galón	mg/L o ppm
Blanda	menos de 1.0	menos de 17.1
Ligeramente dura	1.0-3.5	17.1-60
Moderadamente dura	3.5-7.0	60-120
Dura	7.0-10.5	120-180
Muy dura	más de 10.5	más de 180

El agua importada del Sistema de Agua Regional de SFPUC, incluida el agua del Embalse de Hetch-Hetchy, alimenta al Embalse de Crystal Springs.



## CÓMO LEER ESTA GRÁFICA

### DEFINICIONES DE PALABRAS CLAVES

**Máximo Nivel de Contaminante (por sus siglas en inglés: MCL).** Es el nivel más alto de un contaminante permitido en el agua potable. Los MCLs primarios se fijan lo más cerca posible de los PHGs (o MCLGs), ya que es económicamente y tecnológicamente factible. Los MCLs secundarios se fijan para proteger el olor, sabor, y la apariencia del agua potable. Los MCLs están establecidos por USEPA y la Junta Estatal.

**Objetivo del Máximo Nivel de Contaminante (por sus siglas en inglés: MCLG).** Es el nivel de un contaminante en el agua potable debajo del cual no se conoce o anticipa riesgo para la salud. Los MCLGs están fijados por USEPA.

**Máximo Nivel de Desinfectante Residual (por sus siglas en inglés: MRDL).** Es el nivel más alto de un desinfectante permitido en el agua potable. Existen pruebas convincentes de que el agregar un desinfectante es necesario para controlar a los contaminantes microbianos.

**Meta del Máximo Nivel de Desinfectante Residual (por sus siglas en inglés: MRDLG).** Es el nivel del desinfectante en agua potable debajo del cual no se conoce o anticipa riesgo para la salud. Los MRDLGs no reflejan los beneficios del uso de

desinfectantes para controlar los contaminantes microbianos.

**Nivel de Aviso (por sus siglas en inglés: NL).** Son niveles de notificación basados en la salud, establecido por la Junta Estatal por los químicos en el agua potable que faltan en MCLs. Cuando se encuentran químicos a niveles de concentración más grandes que los niveles de notificación, se aplican ciertos requerimientos y recomendaciones.

**Normas Primordiales del Agua Potable (por sus siglas en inglés PDWS).** Son los MCLs y MRDLs para los contaminantes que afectan la salud, y también los requisitos de monitoreo e información y de tratamiento de agua.

**Objetivo de la Salud Pública (por sus siglas en inglés PHG).** Es el nivel de un contaminante en agua potable debajo del cual no se conoce o anticipa riesgo para la salud. Los PHGs están fijados por la Oficina de California de Evaluación de Peligros para la Salud Ambiental.

**Nivel de Medida Reglamentaria (por sus siglas en inglés AL).** Es la concentración de un contaminante la cual, si se excede, desencadena la necesidad de tratamiento u otros requerimientos que el sistema de agua debe seguir.

**Técnica de Tratamiento (por sus siglas en inglés TT).** Es un proceso requerido destinado a reducir el nivel de un contaminante en agua potable.

**Carbono Orgánico Total (por sus siglas en inglés: TOC).** El TOC no tiene consecuencias para la salud. Sin embargo, TOC provee un medio para la formación de derivados de desinfección que incluyen trihalometanos y ácidos haloacéticos. El agua potable que contenga derivados de desinfección sobre los niveles del MCL puede provocar consecuencias adversas para la salud, problemas de hígado o riñones, o afectar el sistema nervioso, y puede aumentar el riesgo de contraer cáncer.

**Turbiedad.** La turbiedad no causa problemas a la salud. Sirve para medir la claridad del agua y, se monitorea porque es un buen indicador de la calidad del agua y de la eficacia del sistema de filtración. El MCL de la turbiedad se basa en el TT. Para el agua sin filtrar, el MCL es<0.3 NTU 95% del tiempo.

**Exención.** Autorización del Estado para disminuir la frecuencia de monitoreo de un contaminante en particular.

### ABREVIACIONES

°C	Grados Celsius
CU	Unidad de color
DDW	División de Agua Potable
Max	Máximo
NA	No aplicable
ND	No detectado
NS	Norma no establecida
NTU	Unidad de turbiedad nefelométrica
ppb	Partes por mil millones (microgramos por litro)
ppm	Partes por millones (miligramos por litro)
μS/cm	Microsiemens por centímetro
pCl/L	Picocuries por litro
RAA	Promedio anual
SFPUC	Comisión de Servicios Públicos de San Francisco
TOC	Carbono orgánico total
TON	Número de umbral de olor
USEPA	Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos

### NOTAS

- a Para agua filtrada, el MCL es <0.3 NTU el 95% del tiempo
- b Porcentaje del tiempo <0.3 NTU
- c Muestreo del más alto RAA

### \*FUENTES TÍPICAS DE AGUA POTABLE

- Naturalmente presente en el medio ambiente
- Escorrentía
- Erosión de depósitos naturales
- Residuo de algunos procesos de tratamiento de agua superficial
- Aditivo en el agua para reforzar los dientes
- Descargas de fábricas de fertilizantes y aluminio
- Escorrentía y filtración de los fertilizantes aplicados
- Filtraciones de tanques sépticos y alcantarillado
- Derivados de desinfección de agua potable
- Varias fuentes naturales y de actividad humana
- Escorrentía de depósitos naturales
- Descarga de depósitos naturales
- Materiales orgánicos naturales
- Influencia de agua de mar
- Desechos industriales
- Sustancias que en el agua forman iones
- Corrosión del sistema de plomería doméstico
- Residuos de conservadores de madera
- Residuos industriales
- Desinfectante agregado para el tratamiento de agua potable

### MAPA DEL ÁREA DE SERVICIO



Las áreas de servicio del Coasts County Water District (señaladas en verde) incluyen la Ciudad de Half Moon Bay y las áreas no incorporadas del Condado de San Mateo que incluyen: El Granada, Miramar y Princeton by the Sea.